


低温热水地板辐射供暖系统施工安装


主编单位负责人 王艳 高剑云
主编单位技术负责人 刘玉君 李宏民
技术审定人
设计负责人 王为 张春雨

批准部门 中华人民共和国建设部 批准文号 建质[2003]17号
主编单位 中国建筑标准设计研究所 统一编号 GJBT-620
北京中标空调制冷工程有限公司
实行日期 二〇〇三年三月一日 图集号 03K404

首页	1	边界保温带、伸缩缝布置	16、17
说明	2、3	伸缩缝做法	18、19
低温热水地板辐射供暖施工图示例 I	4	低温热水地板辐射供暖施工图示例 II	20
低温热水地板辐射供暖地面做法	5 ~ 11	室内温度控制器布置示意图	21
塑料管固定方式	12	管道布置示意	22~25
分/集水器安装示意图	13	施工说明	26~29
管道密集处隔热做法	14、15	相关资料	30~35

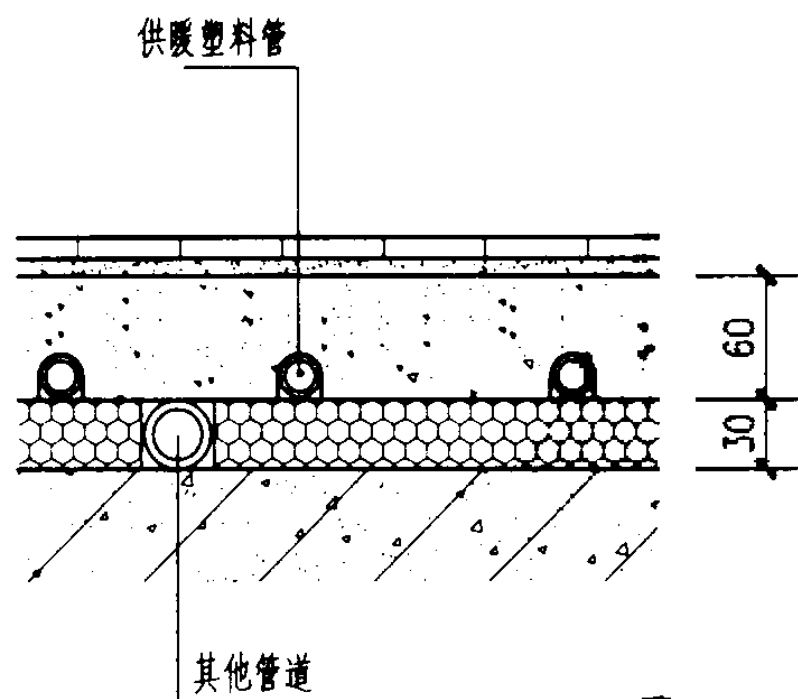


5

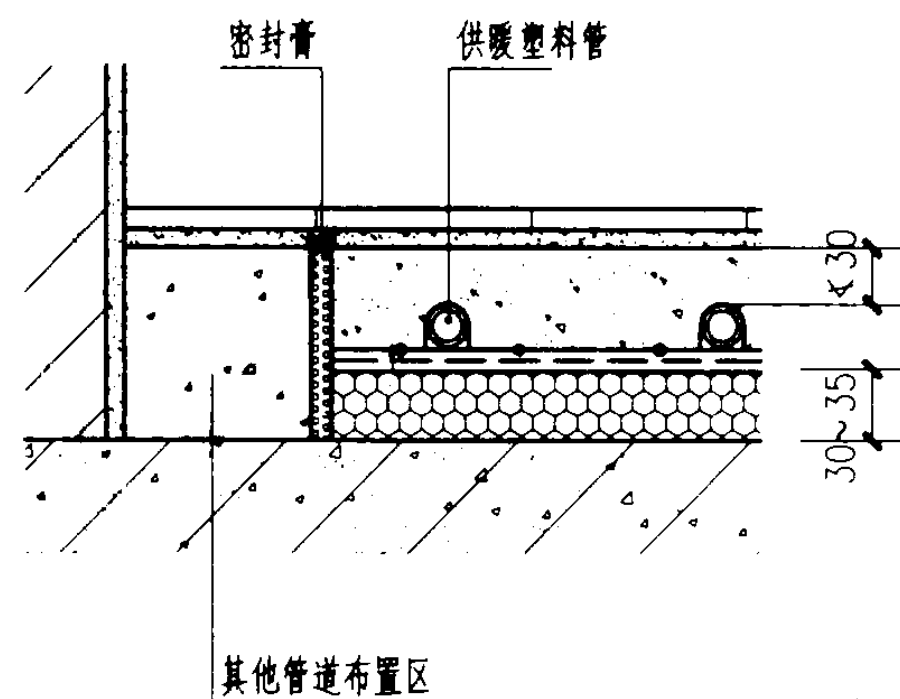

6

- 注：1. 左节点按北京康图科技发展有限公司提供的资料编制，因工程项目在要求采用低温热水地板供暖系统的同时还要求在地面设置冷水及中水系统管道，不可避免管道交叉，有时还可能与电气穿线管交叉。
2. 布置在绝热层中的管道及其管件的最大高度不应超过绝热板厚度，管道与绝热板的间隙宜用绝热材料填实。
3. 当管道交叉的数量较多时，建议采用右节点。

低温热水地板辐射供暖地面做法			图集号	03K404	
审核	王为	校对	陈广汉	设计	吕桦
			页	7	

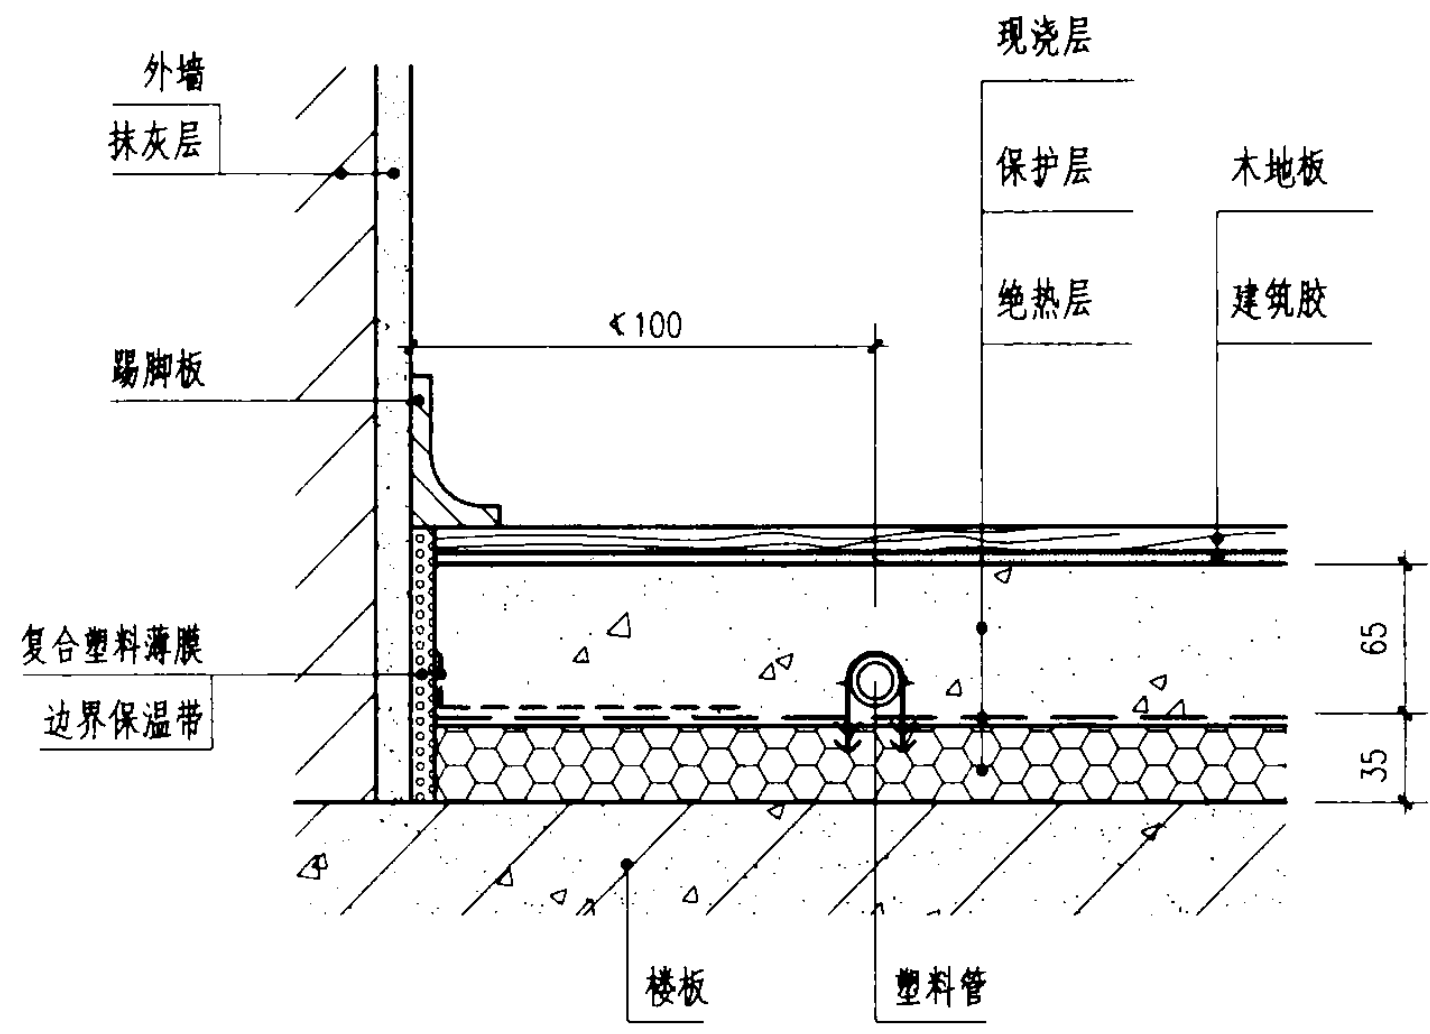

- 注：1. 木地板宜选用小型或窄条拼装块。
2. 当楼板下为非采暖房间时，应在楼板与绝热层之间设置防潮层。
3. 其余同第8页。

9

低温热水地板辐射采暖地面做法				图集号	03K404
审核	马鹤王	校对	张春雨	设计	王云
				页	10

